




**HIDROCONTROL**  
TRATAMIENTO Y  
DEPURACION DE AGUAS

## MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA


FUNDACION ESTADIO SD  
ESTADIO CUBIERTAS @  
CUBIERTA JUVENIL

Noviembre 2025


### Bromo

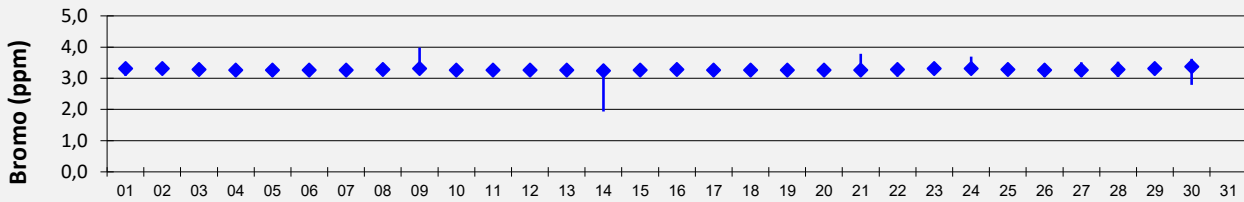


### pH

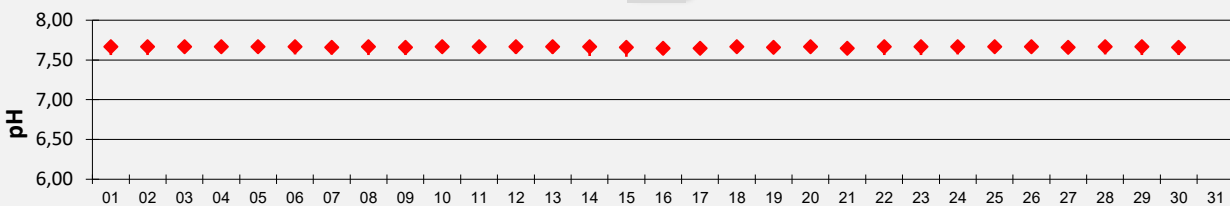

### Recirculación Diaria

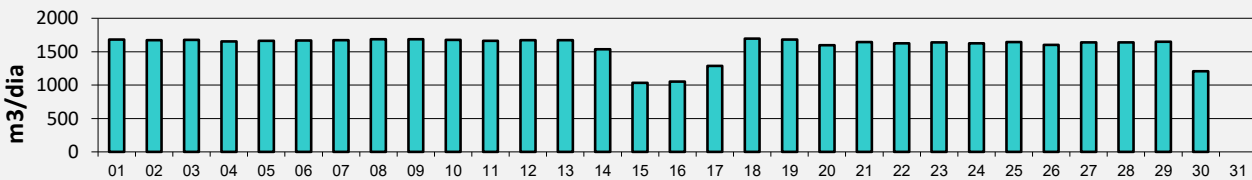

### Renovación Diaria

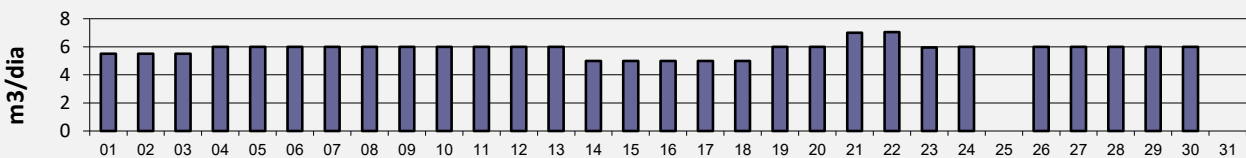

#### RESUMEN:

Bromo (ppm)	pH
Media: 3,28	7,67
Media Máximo: 3,46	7,65
Media Mínimo: 3,07	7,57

Incr. Conduct.( $\mu$ S/cm): -

Volumen vaso (m3):	210
Tasa Recirculación (nº rec/día):	7,54
Tasa Renovación:	2,69%

#### OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.