




HIDROCONTROL
TRATAMIENTO Y
DEPURACION DE AGUAS

MANTENIMIENTO Y CONTROL DEL AGUA


FUNDACION ESTADIO SD
ESTADIO CUBIERTA FAMILIAR @
CUBIERTA FAMILIAR

Febrero 2026


Cloro disponible

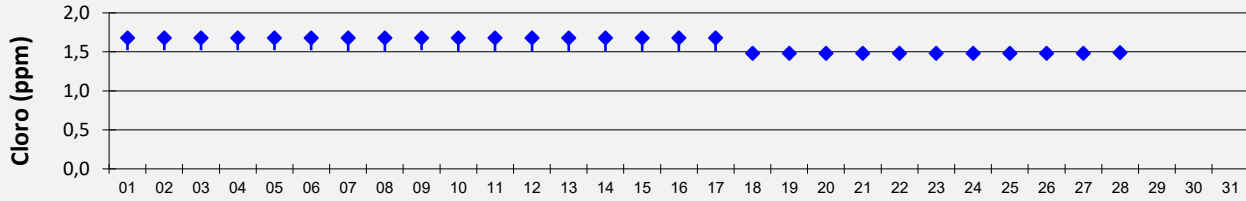


pH

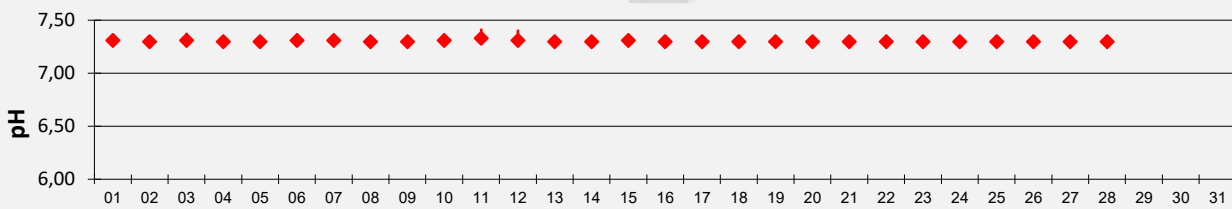

Recirculación Diaria

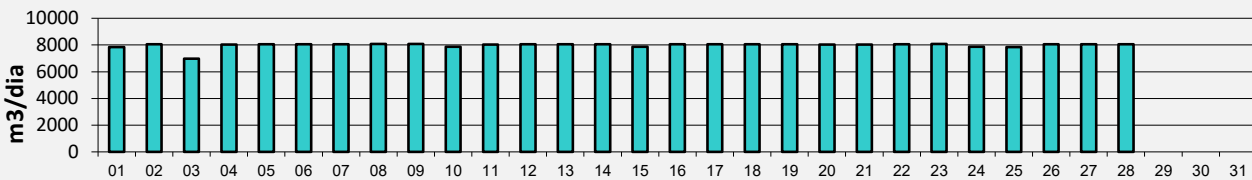

Renovación Diaria

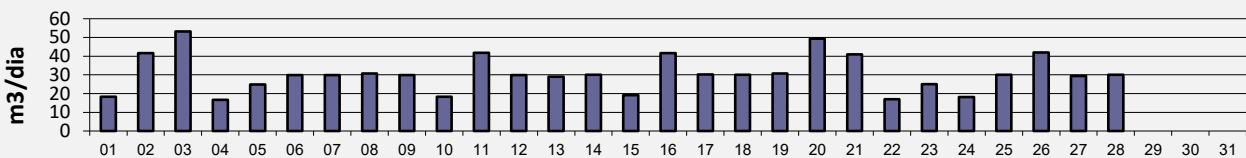

RESUMEN:

	Cloro (ppm)	pH
Media:	1,60	7,30
Media Máximo:	1,62	7,35
Media Mínimo:	1,49	7,29
Incr. Conduct. (µS/cm):	444	
Cloro combinado:	0,30 ppm	
Volumen vaso (m3):	719	
Tasa Recirculación (nº rec/día):	11,10	
Tasa Renovación:	4,26%	

OBSERVACIONES:

No ha habido incidencias en el control.